

**UCHWAŁA NR XXII/188/20
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA**

z dnia 26 lutego 2020 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 99/43, 99/44 i 371,
położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 65) oraz art. 305¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.) **Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:**

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie służebnością przesyłu działek ozn. nr geodez. 99/43 i 99/44 zapisanych w księdze wieczystej GD1E/00006036/4 oraz działki ozn. nr geodez. 371, zapisanej w księdze wieczystej GD1E/00050049/1, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna, ulica Kameralna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna na rzecz ENERGA OPERATOR S. A. w celu budowy linii kablowej - energetycznej nn 0,4 kV oraz na korzystaniu z w/w działek w zakresie zgodnym z przeznaczeniem tego urządzenia, przedstawionej na załączniku graficznym.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz

Województwo: pomorskie
Powiat : Kościerzyna
Miasto : Kościerzyna
Obręb : 7
Dz. nr : 99/43; 99/44; 371

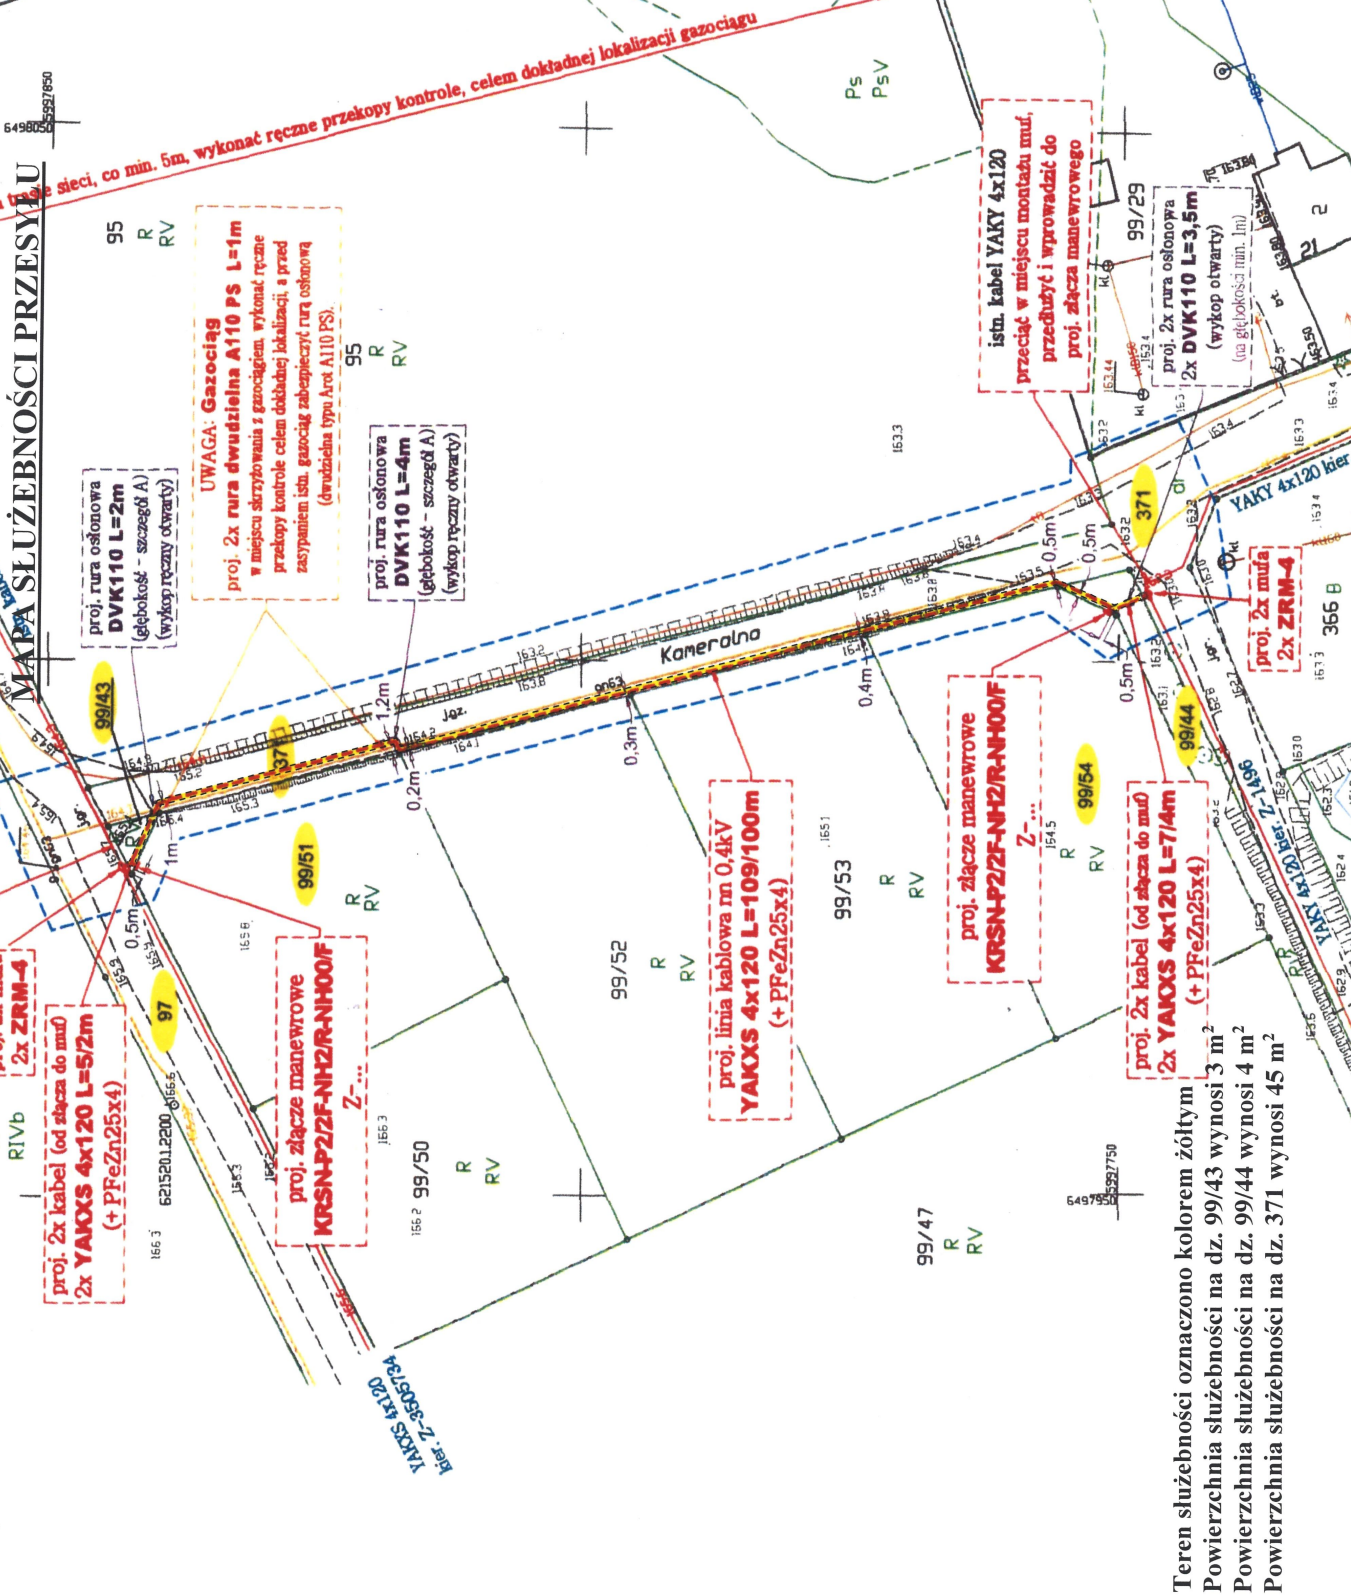

Ważność: 1 rok
Data wydania: 2020.01.15

MAPA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
na terenie sieci, co min. 5m, wykonać ręczne przekopy kontrole, celem dokładnej lokalizacji gazociągu

istn. kabel YAKXS 4x120
przebieg w miejscu montażu muf, przedłużyć i wprowadzić do proj. złącza manewrowego

proj. 2x mufa 2x ZRM-4
proj. 2x mufa (od złącza do muf)

proj. 2x YAKXS 4x120 L=5/2m (+PFeZn25x4)

proj. złącze manewrowe KRSN-PZF-NH2/R-NH00F Z...

proj. linia kablowa m 0.4kV YAKXS 4x120 L=109/100m (+PFeZn25x4)

proj. 2x kabel (od złącza do muf) 2x YAKXS 4x120 L=7/4m (+PFeZn25x4)

UWAGA: Gazociąg
proj. 2x rura dwudzielna A110 PS L=1m w miejscu skrzyżowania z gazociągami, wykonać ręczne przekopy kontrole celem dokładnej lokalizacji, a przed zastąpieniem istn. gazociąg zabezpieczyć rurą osłonową (dwudzielna typu Art. A110 PS).

proj. rura osłonowa DVK110 L=4m (głębokość - szczegóły A) (wykop ręczny otwarty)

istn. kabel YAKY 4x120
przebieg w miejscu montażu muf, przedłużyć i wprowadzić do proj. złącza manewrowego

proj. 2x rura osłonowa 2x DVK110 L=3,5m (wykop otwarty) (na głębokości min. 1m)

proj. złącze manewrowe KRSN-PZF-NH2/R-NH00F Z...

proj. 2x mufa 2x ZRM-4

proj. 2x rura osłonowa DVK110 L=4m (głębokość - szczegóły A) (wykop ręczny otwarty)

EXPERT
GEODEZJA

Expert Ukup Geodezyjne
Irena Knitter-Kozłowska
ul. Kapłeczna 8B
83-400 KOŚCIERZYNA

Ps
PsV

Via prowadząca	praca s/c
Pracownik	Kościerzyna
Adres klienta	Kościerzyna - ul. Żelazna 11
Dz. nr	07/100/71
Liście nr	97

UWAGI:
- na skrzyżowaniu z gazociągami, prowadzić rury gazociągu i na odległość szczególną ostrożności;
- aktualnie rzędne terenu przysięga s...
- przedpust pod drogą gruntową, wyk...
- poza przedsięwzięciem poprzedzającym prze...
- w przypadku kolizji z uzbrojeniem i...
- w przypadku układania ww. w spójny...
- wraz z projektowanymi kablami (do kabla) i połączyć uzmięnienie istn. linii być nie większa niż 59 (R < 59);

skrzyżowanie z gazociągami
sprawdzić (gł. ok 0,7)
GAZOCIĄG 906

Sporządził:
inż. Karol Cyra
geodeta

Kościerzyna 2020.01.15

Uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek o ustanowienie służebności przesyłu w celu budowy linii kablowej - energetycznej nn 0,4 kV na części działek ozn. nr geodez. 99/43, 99/44 i 371, położonych w obrębie geodezyjnym 07 miasta Kościerzyna, ulica Kameralna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Postanowieniem nr WIŚ.7012.169.2019 z dnia 03.12.2019 r. Burmistrza Miasta Kościerzyna uzgodniono trasę projektowanej sieci elektroenergetycznej kablowej.

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.